



DETAIL OSADENIA OSVETL. STOŽIARA

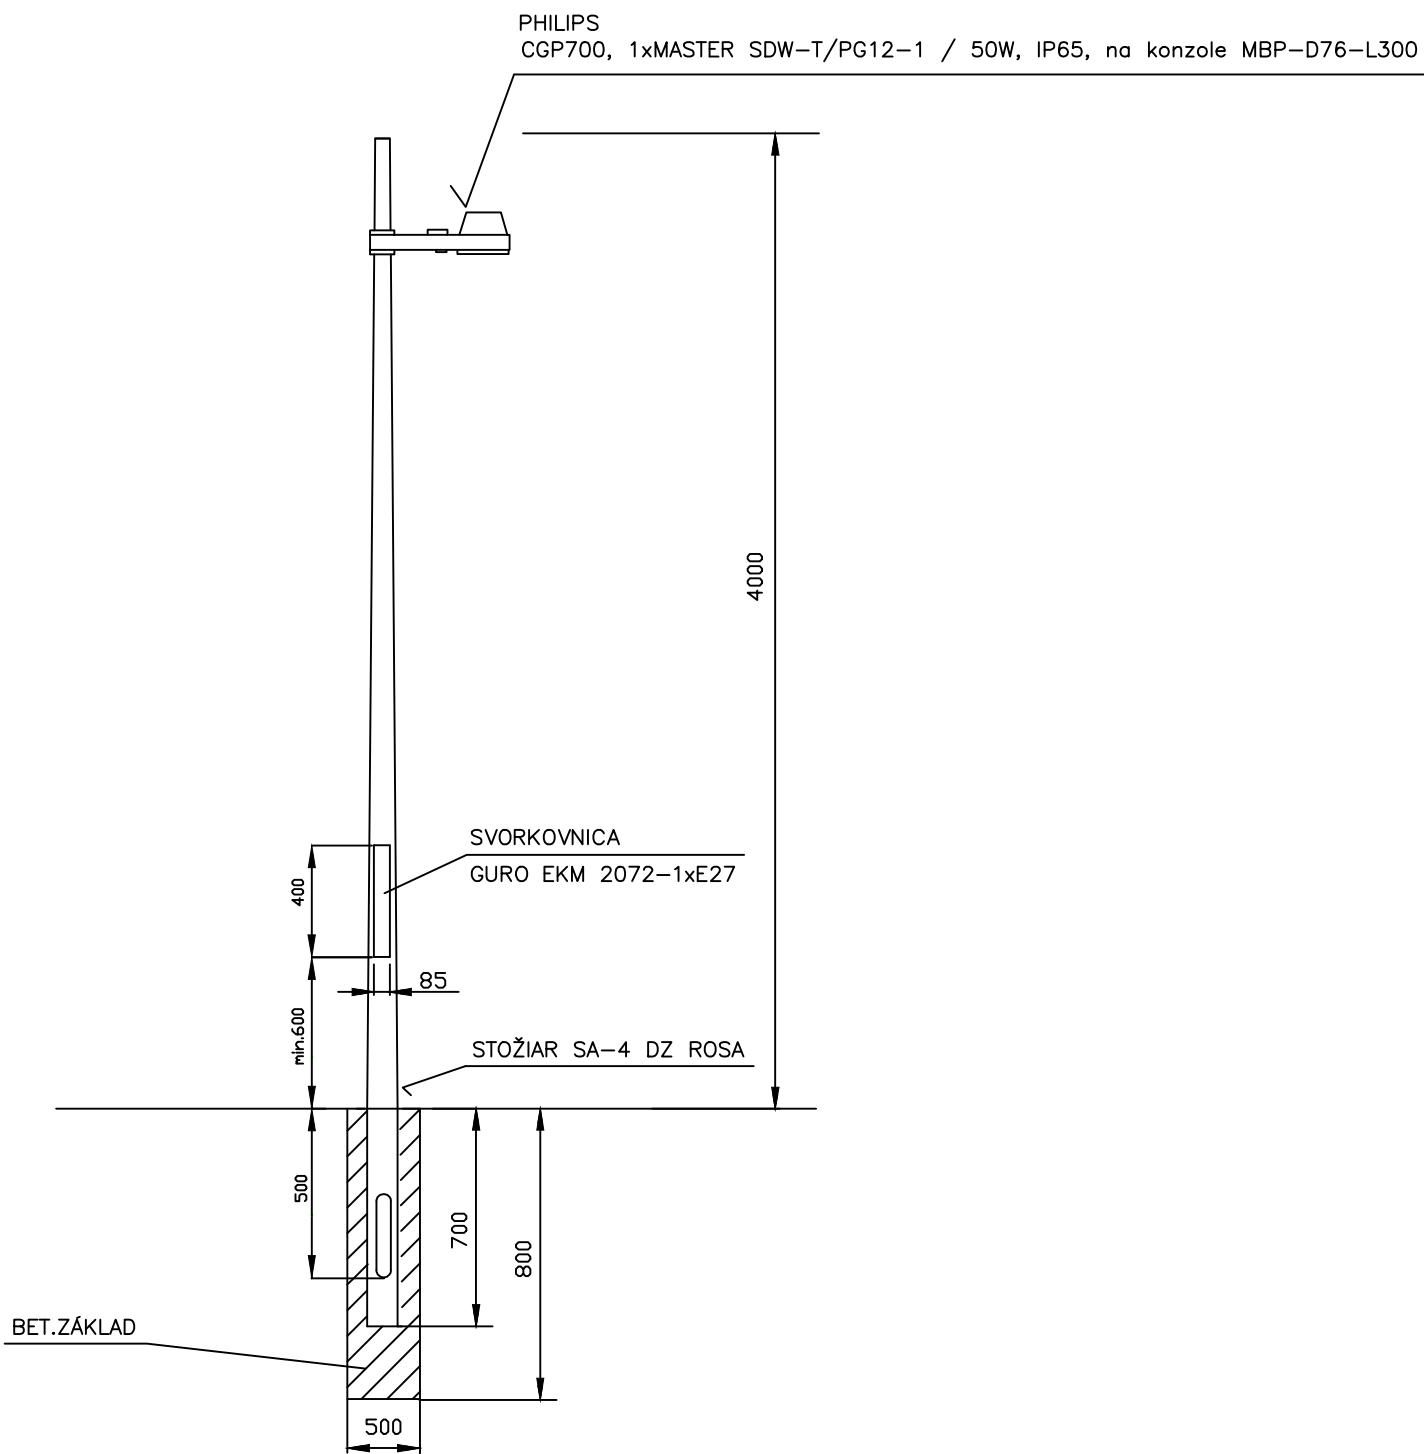

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41	
3+PEN ~50Hz 230/400V TN-C-S	V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE	PRI PORUCHE
	IZOLOVANÍM,ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

PROSTREDIE: PODĽA PROTOKOLU

DETAIL PRIPOJENIA OSVETLENIA

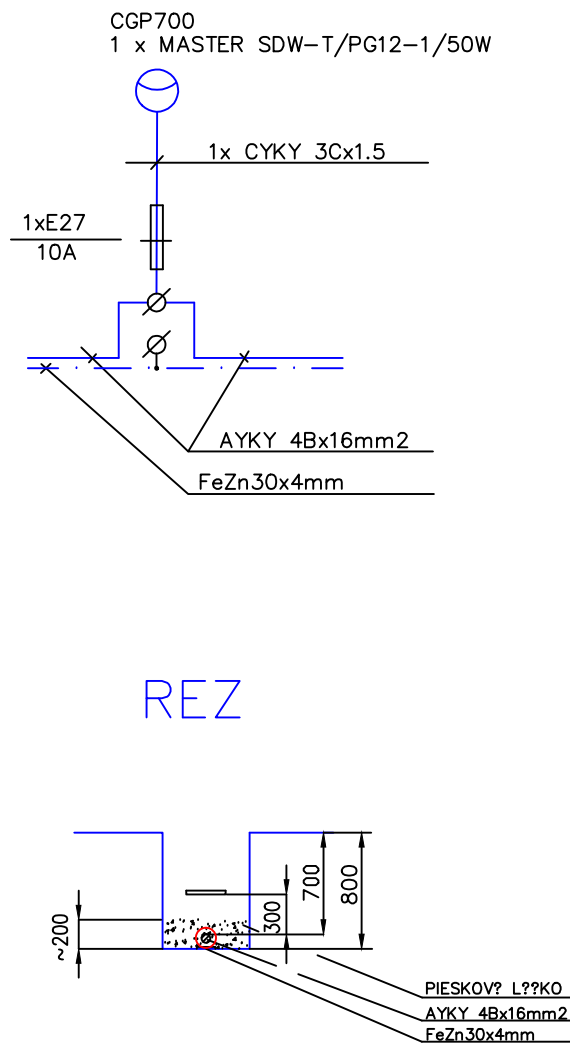

Zodp.projektant Ing. Ivan Belák	Projektant	Ing. Ivan BELÁK Prenosilova ulica 1589/11 951 15 Mojmírovce mobil: 0905 583 986 e-mail: ibelak@stonline.sk	
Miesto : HRADNÝ PARK NITRA p.č. 8,9,10,11,12/1 kú NITRA			
Investor : RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA, NÁMESTIE JANA PAVLA II. č.7, 950 50 NITRA			
Stavba OBNOVA CHODNÍKOV NA SEVEROZÁPADNOM SVAHU NITRIANSKEHO HRADU			Dátum 11/2015
Stavebný objekt VEREJNÉ OSVETLENIE			Stupeň DPVZ
Obsah výkresu VEREJNÉ OSVETLENIE DETAIL OSADENIA A ZAPOJENIA SVIETIDLA			Mierka ??slo veľkresu E-2